

Департамент образования Ивановской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОХОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

153511, Россия, Ивановская обл.,
г.Кохма, ул. Ивановская 32

Тел 8(4932) 55-57-70
Факс 55-57-00

E-mail: kohmakolledg@mail.ru

исх. № 103
от 27.04.2018г.

ОНД г.о. Кохма, Ивановского и
Лежневского районов УНПР
Главного управления МЧС России по
Ивановской области

На основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 10 апреля 2018 г. в отношении Трубина В.Г. по результатам проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж, представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 12.04.2018 № 14/6-2018, АВ № 007806 сообщаем о рассмотрении выше указанного дела.

Рассмотрение представления состоялось 24.04.2018 на общем собрании работников (протокол № 2 от 27.04.2018).

На собрании присутствовало 39 человек из 53.

Собрание проходило в присутствии председателя выборного органа первичной профсоюзной организации Николенко Н.В., представителя мкжрайонной прокуратуры Батыгиной Е.Ю.

В результате рассмотрения представления было вынесено решение о принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона.

Рассмотрено несогласие Трубина В.Г. завхоза ответственного работника за пожарную безопасность с некоторыми пунктами представления № 14/6-2018 от 12.04.2018, именно:

п. 1. Указано, что помещения по адресу: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 23 (общежитие колледжа) не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации;

п.2. Указано, что помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

п.5. На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»;

п.6. Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения»;

п.15. Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 (огнетушители отсутствуют);

п. 17. В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;

п. 18. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;

п. 19. Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (не проводится противопожарный инструктаж, работники не проходят обучение пожарно-техническому минимуму);

п.20. Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.


Обоснования несогласия отражены в таблице. (Приложение 1).

По остальным пунктам представления допущенные нарушения устранены.

(Приложение 1 – таблица прилагается).

Рассмотрен вопрос о привлечении установленной законом ответственности виновного лица. Объявлен выговор Трубину В.Г. завхозу, ответственному работнику за пожарную безопасность (приказ № 77 от 25. 04.2018).

Директор

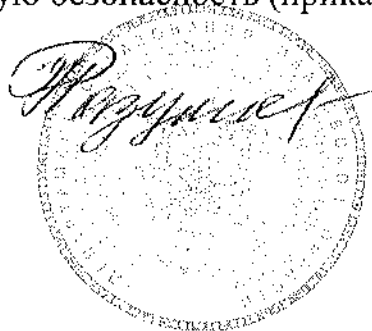

Н.С.Разумова

Приложение 1

	Выявленные нарушения	Основание	Принятые меры
1.	Помещения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - 184-ФЗ); ст.4, 6, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), п. А10, п.38 таблицы А3 Приложения А СП 5.13130.2009. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, (далее-СП 5.13130.2009).	В учебном корпусе и в общежитии колледжа(1 и 2 этаж) установлена автоматическая установка пожарной сигнализации, оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала срабатывания на пульт центрального наблюдения ПАК «Стрелец-мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУМЧС по Ивановской области. Заключен контракт № 121\ТО от 15.01.2018 с ООО «Служба
2.	Помещения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п. 9 таблицы 2 раздела 7 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	пожарного мониторинга 37» (копия контракта прилагается) Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляет ООО «Служба пожарного мониторинга 37», ежегодно заключается договор по техническому. В 2018 году заключен договор № 89 от 15.01.2018 г. с Ивановским областным отделением Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество». (копия договора прилагается, Акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прилагаются).
3.	Двери лестничных клеток (второе полотно) не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).	На двери лестничных клеток (второе полотно) установлены приспособления для самозакрывания (пружины) Фото прилагается.
4.	Не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее-ППРЬРФ)	Установлены таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны. Фото прилагается.

5.	На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	п. 14 ППР в РФ	Установлены знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» (в учебном корпусе, столовой, общежитии) в 2015 году. (фото прилагается). Фото прилагается.
6.	Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения»	п. 14 ППР в РФ	Отсутствуют знаки «Место для курения», т.к. в учебных организациях курение табака запрещено: 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ст.12 «О запрете курения».
7.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного с складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ	Ф-4.1 Категория Д
8.	Допущено хранение под лестничным маршем горючих материалов	пп «к» п. 23 ППР в РФ	Все горючие материалы под лестничным маршем убраны Фото прилагается.
9.	У второго эвакуационного выхода из здания размещены предметы (хозяйственный инвентарь)	пп. «б» п. 36 ППР в РФ	Хозяйственный инвентарь у второго эвакуационного выхода из здания убран. Фото прилагается.
10.	Заблокирована дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа общежития	пп «б» п. 36 ППР в РФ	Дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа общежития разблокирована. Фото прилагается.
11.	Устройства для самозакрывания противопожарных дверей находится в не исправном состоянии	п. 62 ППР в РФ	Установлено устройство для самозакрывания противопожарных дверей. Фото прилагается

	(отсутствует доводчик).		
12.	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 ППР в РФ	Обозначено направление движения к пожарным гидрантам. Фото прилагается.
13.	В помещениях № 54 и № 2 учебного корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	В помещениях № 54 и №2 установлены светодиодные светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника Договор № 1 от 01.01.2018 с ООО «Ивспецэлектромонтаж» Копия Акта (1) выполненных работ в январе 2018 года прилагается
14.	В помещении коменданта № 13, в коридорах первого и второго этажа общежития светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	В коридорах первого и второго этажа общежития установлены светодиодные светильники с надетыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника Договор №5 от 09.04.2018 с ООО «Ивспецэлектромонтаж» Копия Акт (2) выполненных работ в апреле 2018 года прилагается.
15.	Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 (огнетушители отсутствуют).	п. 70 ППР в РФ	Объекты обеспечены огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2. Учебный корпус г.о. Кохма, ул. Ивановская, 32: 1 этаж пл.144 кв. м расположены 2 огнетушителя – ОУ 2 4 огнетушителя – ОУ 3 2 этаж пл.144 кв. м расположены 2 огнетушителя – ОУ 2 4 огнетушителя – ОУ 3 3 этаж пл.144 кв. м расположены 2 огнетушителя – ОУ 2 4 огнетушителя – ОУ 3 Во всех учебных мастерских площадью 30-50 кв.м. имеются по 1 огнетушителю ОУ 2; В кабинетах химии и физике по одному огнетушителю ОУ 2.

			<p>Общежитие колледжа г.о. Кохма, ул. Ивановская, 23:</p> <p>1 этаж пл.51 кв. м имеются 2 огнетушителя – ОУ 2 1 огнетушитель – ОУ 3 1 огнетушитель – ОП 3</p> <p>2 этаж площадью 66 кв. м. 2 огнетушителя – ОУ 2 1 огнетушитель – ОУ 3 1 огнетушитель – ОП 3</p> <p>Всего в организации находятся в исправном и заряженном состоянии 57 огнетушителей.</p>
16.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола (фактическая высота от 1,7 м до 1,95м).	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п.480 ППР в РФ; п.4.2.7. Свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее -СП 9.13130.2009)	Огнетушители переоборудованы на высоту до 1,5 метров от пола .Фото прилагается.
17.	В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2 ППР в РФ	<p>Руководителем колледжа в отношении объектов утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>Утверждена в 2013 г. с изменением в 2015 г., с изменением в 2017 г.</p> <p>Копии инструкций прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инструкция о противопожарном режиме в спортивном зале ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция о противопожарном режиме в общежитии ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция о противопожарном режиме в столовой ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция по противопожарному режиму в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж.
18.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического	п. 3 ППР в РФ	<p>Имеется план - график от 29.08.2016 на период с 2016 по 2027 г.г.</p> <p>Копия прилагается.</p>

			<p>Общежитие колледжа г.о. Кохма, ул. Ивановская, 23:</p> <p>1 этаж пл.51 кв. м имеются 2 огнетушителя – ОУ 2 1 огнетушитель – ОУ 3 1 огнетушитель – ОП 3</p> <p>2 этаж площадью 66 кв. м. 2 огнетушителя – ОУ 2 1 огнетушитель – ОУ 3 1 огнетушитель – ОП 3</p> <p>Всего в организации находятся в исправном и заряженном состоянии 57 огнетушителей.</p>
16.	<p>Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола (фактическая высота от 1,7 м до 1,95м).</p>	<p>ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п.480 ППР в РФ; п.4.2.7. Свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее -СП 9.13130.2009)</p>	<p>Огнетушители переоборудованы на высоту до 1,5 метров от пола .Фото прилагается.</p>
17.	<p>В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p>	<p>п. 2 ППР в РФ</p>	<p>Руководителем колледжа в отношении объектов утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>Утверждена в 2013 г. с изменением в 2015 г., с изменением в 2017 г.</p> <p>Копии инструкций прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инструкция о противопожарном режиме в спортивном зале ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция о противопожарном режиме в общежитии ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция о противопожарном режиме в столовой ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция по противопожарному режиму в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж.
18.	<p>Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</p>	<p>п. 3 ППР в РФ</p>	<p>Имеется план - график от 29.08.2016 на период с 2016 по 2027 г.г.</p> <p>Копия прилагается.</p>
19.	<p>Лица допускаются к</p>	<p>п. 3 ППР в РФ, п. 31 Норм</p>	<p>Все лица допускаются к</p>

	работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (не проводится противопожарный инструктаж, работники не проходят обучение пожарно-техническому минимуму).	пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	работе с проведением противопожарного инструктажа. (Имеются записи в журнале) Работники, ответственные за производственные структурные подразделения прошли обучение по пожарно-техническому минимуму: Трубин В.Г.- Удостоверение № 390 от 21.10.2016 Степанова Г.А.(столовая)- Удостоверение №392 от 21.10.2016 Окунев С.А. (спортивный зал)- Удостоверение №393 от 21.10.2016 Силкина Г.В.(общедоступное) Удостоверение №391 от 21.10.2016 (копии прилагаются)
20.	Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.	п. 4 ППР в РФ	Руководителем назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Приказ № 166 от 12.09.2017, № 146 от 29.08.2017 (копии прилагаются)
21.	На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6 123-ФЗ; п. 4.1.32 СП 9.13130.2009	На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей: Приказ № 68 от 16. 04. 2018 (копии прилагаются)